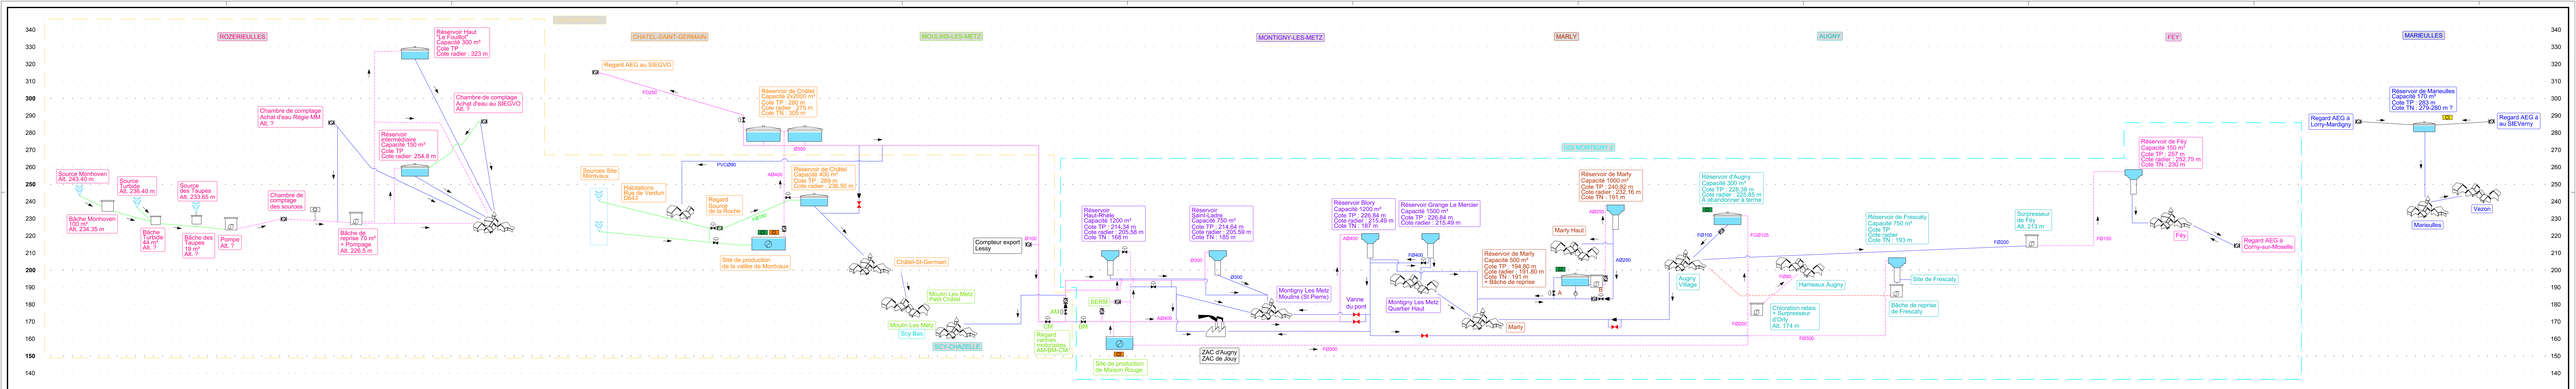
ROZERIEULLES
CHATEL-SAINT-GERMAIN
MOULINS-LES-METZ
MONTIGNY-LES-METZ
MARLY
AUGNY
FEY
MARIEULLES
Réservoir Haut "Le Feudre"
Capacité 300 m³
Cote TP
Côte radier : 323 m
Chambre de comptage
Achat d'eau au SIEGVO
Alt. ?
Chambre de comptage
Achat d'eau Régie MM
Alt. ?
Réservoir intermédiaire
Capacité 150 m³
Cote TP
Côte radier: 254.8 m
Source Monhoven
Alt. 243.40 m
Source Turbige
Alt. 230.40 m
Source des Taupes
Alt. 233.65 m
Bâche Monhoven
150 m³
Alt. 234.35 m
Bâche Turbige
44 m³
Alt. ?
Bâche des Taupes
18 m³
Alt. ?
Pompe
Alt. ?
Chambre de comptage des sources
Bâche de reprise 70 m³ + Pompage
Alt. 226.5 m
Regard AEG au SIEGVO
FG250
Réservoir de Châtel
Capacité 2x2000 m³
Côte TP : 280 m
Côte radier : 275 m
Côte TN : 305 m
Ø300
PVC250
AB400
Réservoir de Châtel
Capacité 1000 m³
Côte TP : 260 m
Côte radier : 256.50 m
Sources Site Montvaux
Habitations Rue de Verdun D043
Regard Source de la Roche
FB150
Site de production de la vallée de Montvaux
Châtel-St-Germain
Compteur export Lessy
Ø150
Moulin Les Metz Pont Châtel
Moulin Les Metz
Sicy Bas
SEPHCHAZELLES
AM50
CR
BM
Regard vannes
PRV/PRV
AM-BM-CR
SERM
Site de production de Maison Rouge
Réservoir Haut-Rhaas
Capacité 1200 m³
Cote TP : 214.34 m
Côte radier : 209.08 m
Côte TN : 168 m
Réservoir Saint-Ladre
Capacité 750 m³
Cote TP : 214.64 m
Côte radier : 212.59 m
Côte TN : 185 m
Ø300
Ø300
Montigny Les Metz
Moulins (St Pierre)
Vanne du point
ZAC d'Augny
ZAC de Jouy
F8300
LIGNE MONTIGNY-B
Réservoir Bioxy
Capacité 1200 m³
Cote TP : 226.84 m
Côte radier : 215.49 m
Côte TN : 187 m
AB400
Réservoir Grange Le Mercier
Capacité 1500 m³
Cote TP : 225.88 m
Côte radier : 215.49 m
AB400
Montigny Les Metz
Quartier Haut
Réservoir de Marly
Capacité 500 m³
Cote TP : 194.87 m
Côte radier : 187.80 m
Côte TN : 191 m
+ Bâche de reprise
Marly
Réservoir de Marly
Capacité 1000 m³
Cote TP : 240.82 m
Côte radier : 232.16 m
Côte TN : 191 m
Marly Haut
AB250
AB250
Réservoir d'Augny
Capacité 300 m³
Cote TP : 229.36 m
Côte radier : 225.85 m
À abandonner à terme
FB150
FGB125
Augny Village
AB80
Hameaux Augny
Chloration relais + Surpresseur d'Ars
Alt. 174 m
F8200
F8300
Réservoir de Frescaty
Capacité 750 m³
Cote TP
Côte radier
Côte TN : 193 m
Site de Frescaty
Bâche de reprise de Frescaty
Surpresseur de Fèy
Alt. 213 m
F8200
FB150
Réservoir de Fèy
Capacité 150 m³
Cote TP : 252.25
Côte radier : 246.75 m
Côte TN : 246 m
Fèy
Regard AEG à Corny-sur-Moselle
Réservoir de Marieulles
Capacité 170 m³
Cote TP : 283 m
Cote TN : 279-280 m ?
Regard AEG à Lorry-Mardigny
Regard AEG à au SIE'Verny
Marieulles
Vaxion
Nom de l'ouvrage
Côtes altimétriques
Caractéristiques des équipements